






# BOMBAS CENTRÍFUGAS ALEMANAS, S.A. DE C.V.

Laboratorio acreditado por ema para los ensayos indicados en el escrito con número de acreditación N° MM-183-034/12. Acreditación a partir de 2012-04-19.

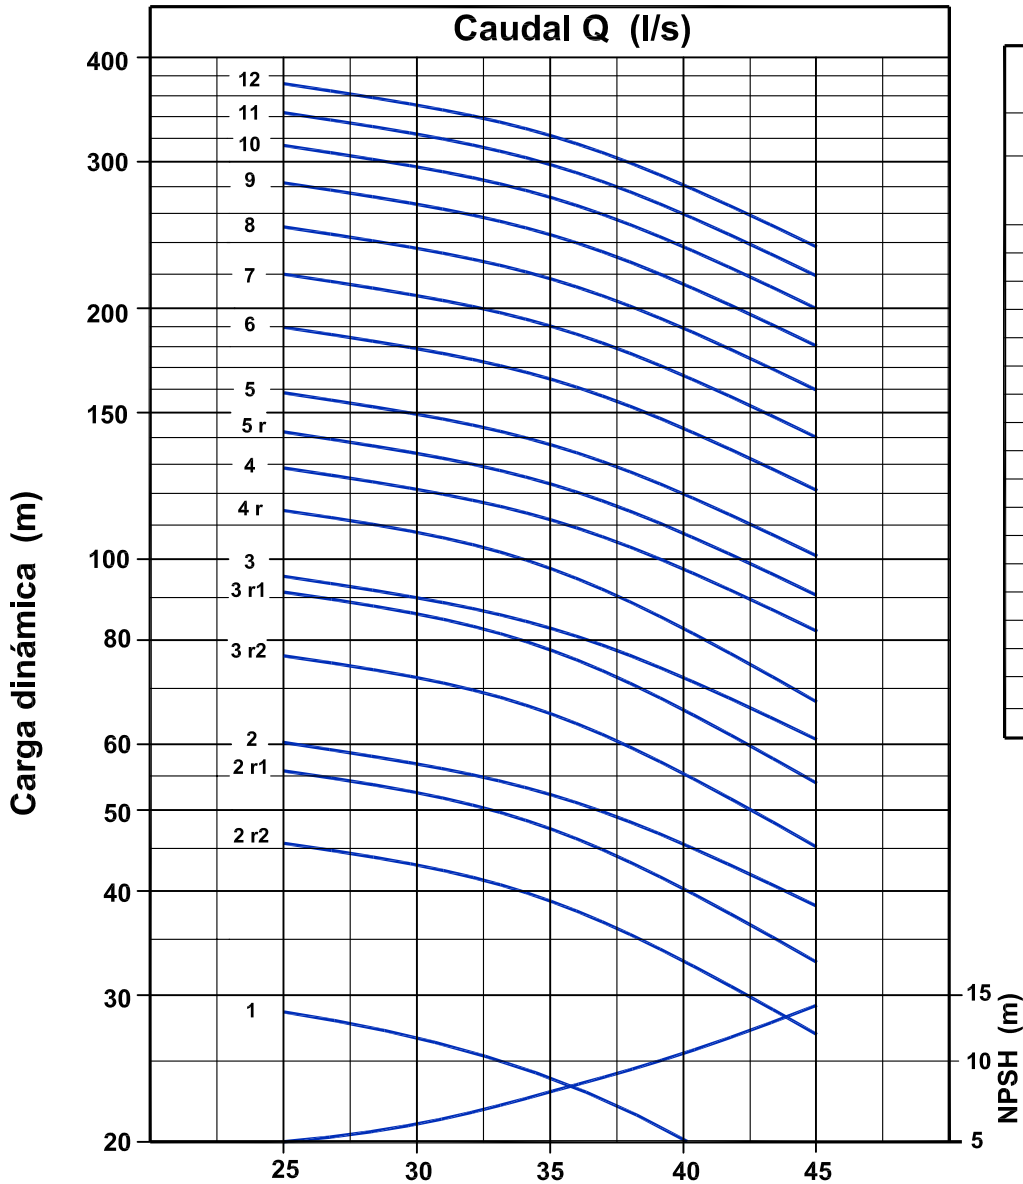

Combinaciones	
Bomba	Motor
N° De Pasos	Motor acoplado
	Diametro - HP
1	SUM 06 - 020
2 r2	SUM 06 - 025
2 r1	SUM 06 - 030
2	SUM 06 - 040
3 r2	SUM 06 - 040
3 r1	SUM 08 - 050
3	SUM 08 - 060
4 r	SUM 08 - 060
4	SUM 08 - 075
5 r	SUM 08 - 075
5	SUM 08 - 085
6	SUM 08 (10)- 100
7	SUM 08 (10)- 125
8	SUM 10 - 150
9	SUM 10 - 150
10	SUM 10 - 175
11	SUM 10 (12) - 200
12	SUM 10 (12) - 250

Correcciones de Eficiencia	
Número de Pasos	Cambio de Eficiencia
1	- 4 Puntos
2 r2	- 5 Puntos
2 r1	- 4 Puntos
2	- 3 Puntos
3 r2	- 4 Puntos
3 r1	- 3 Puntos
3	- 2 Puntos
4 r	- 2 Puntos
4	- 1 Punto

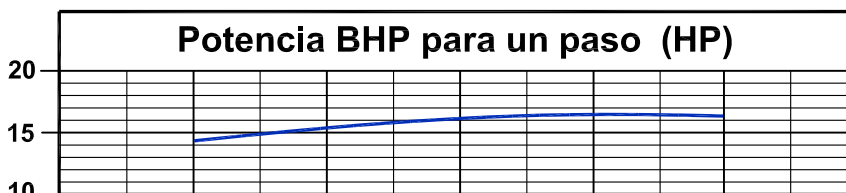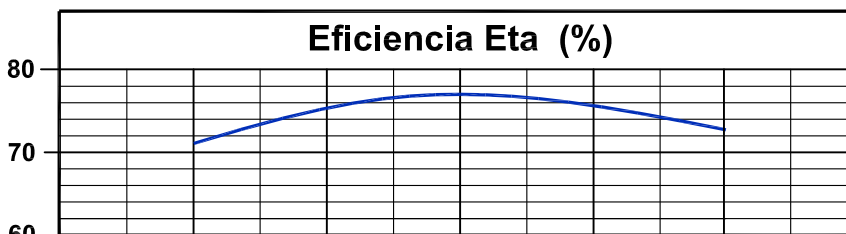

**Observaciones:**

Las bombas pueden operar en cualquier punto de las curvas.

Máxima temperatura del agua 30°C.  
De 30°C - 40°C seleccionar motor de mayor potencia.

**Modelo: BA 08-045**

60 ciclos, 2 polos