






BOMBAS CENTRÍFUGAS ALEMANAS, S.A. DE C.V.

Laboratorio acreditado por emar para los ensayos indicados en el escrito con número de acreditación N° MM-183-034/12. Acreditación a partir de 2012-04-19.

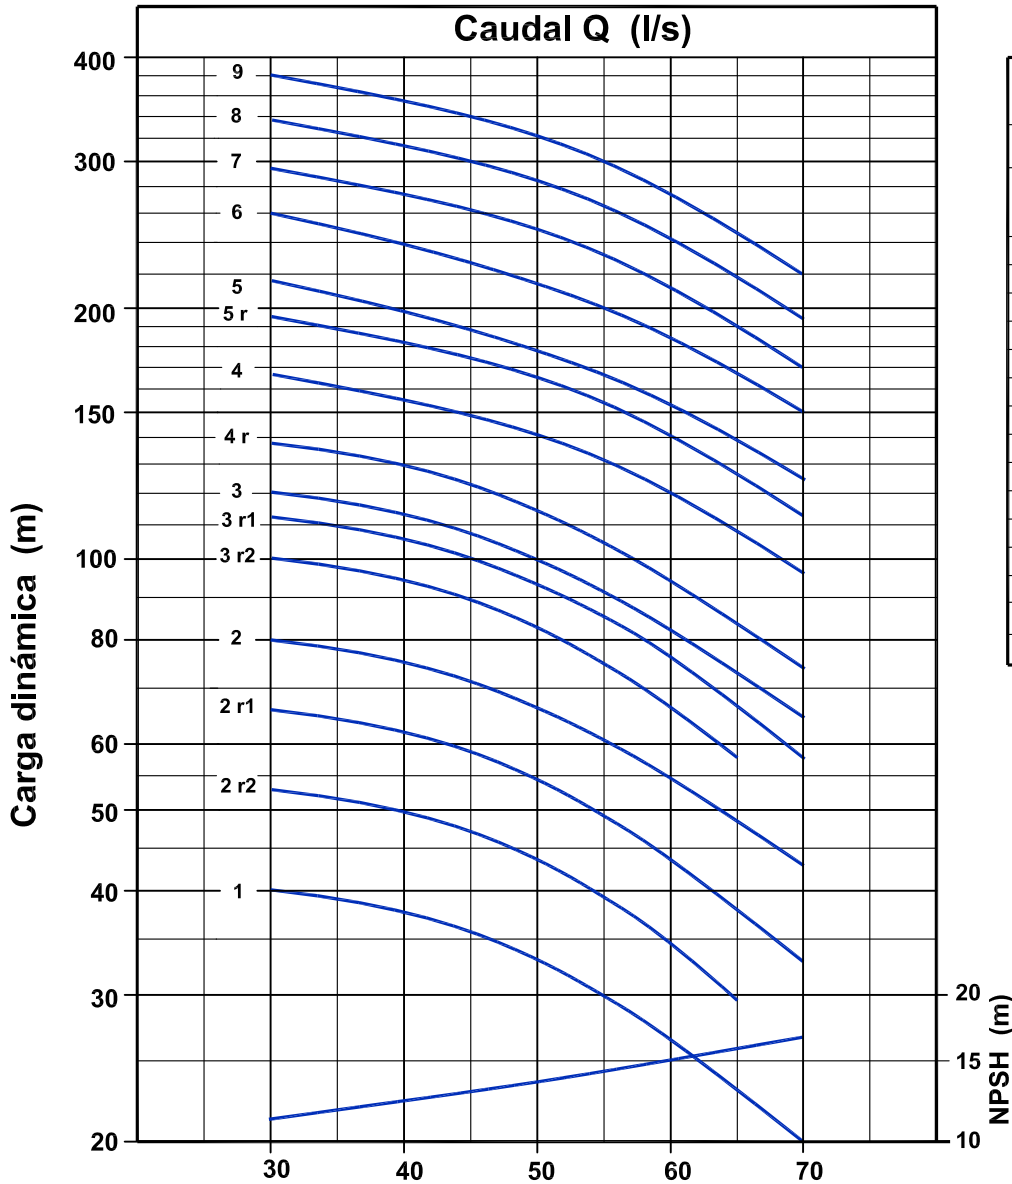

Combinaciones	
Bomba	Motor
N° De Pasos	Motor acoplado Diámetro - HP
1	SUM 06 - 040
2 r2	SUM 06 - 040
2 r1	SUM 08 - 050
2	SUM 08 - 060
3 r2	SUM 08 - 075
3 r1	SUM 08 - 085
3	SUM 08 (10)- 100
4 r	SUM 08 (10)- 100
4	SUM 08 (10)- 125
5 r	SUM 10 - 150
5	SUM 10 - 175
6	SUM 10 (12) - 200
7	SUM 10 (12) - 250
8	SUM 10 (12) - 250
9	SUM 12 - 300

Correcciones de Eficiencia	
Número de Pasos	Cambio de Eficiencia
1	- 4 Puntos
2 r2	- 5 Puntos
2 r1	- 4 Puntos
2	- 3 Puntos
3 r2	- 4 Puntos
3 r1	- 3 Puntos
3	- 2 Puntos
4 r	- 2 Puntos
4	- 1 Punto
5 r	- 1 Punto

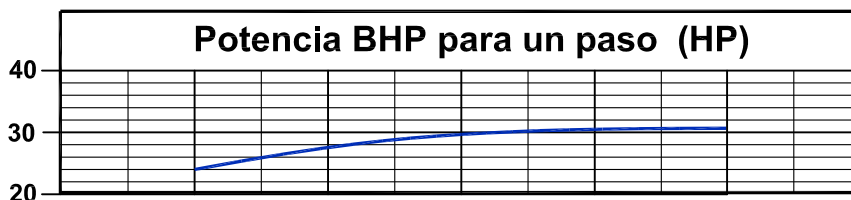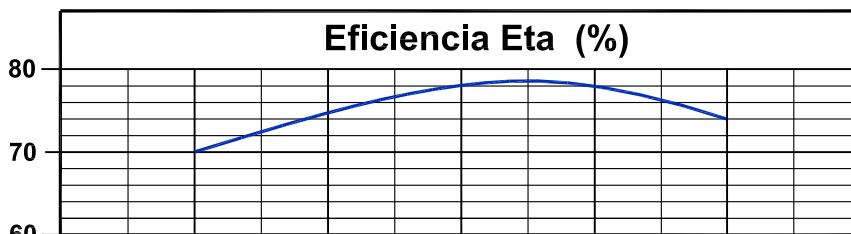

Observaciones:
 Las bombas pueden operar en cualquier punto de las curvas.
 Máxima temperatura del agua 30°C.
 De 30°C - 40°C seleccionar motor de mayor potencia.

Modelo: BA 10-070
 60 ciclos, 2 polos