






BOMBAS CENTRÍFUGAS ALEMANAS, S.A. DE C.V.

Laboratorio acreditado por ema para los ensayos indicados en el escrito con número de acreditación N° MM-183-034/12. Acreditación a partir de 2012-04-19.

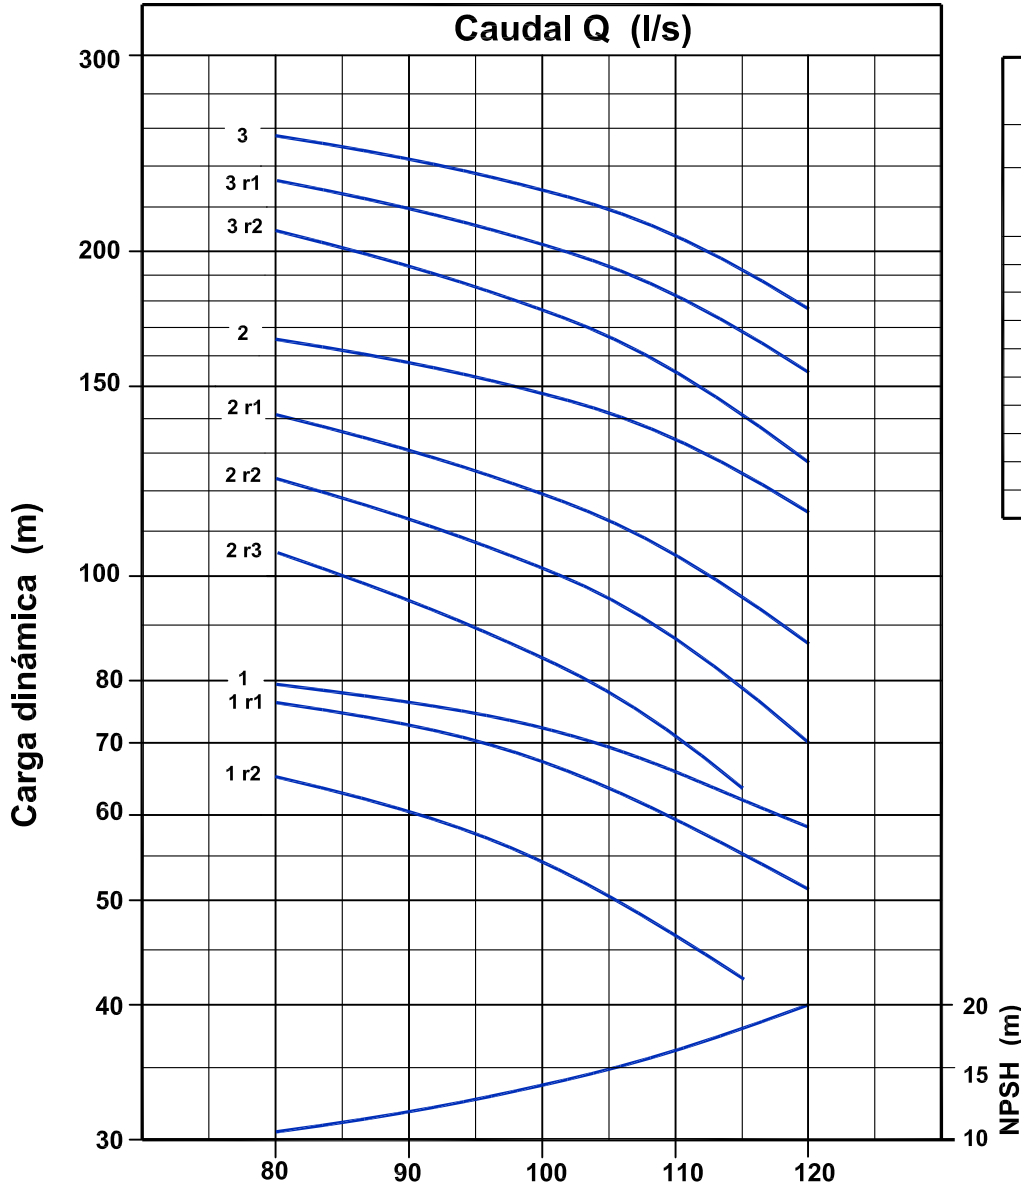

Combinaciones	
Bomba	Motor
N° De Pasos	Motor acoplado Diámetro - HP
1 r2	SUM 10 - 100
1 r1	SUM 10 - 125
1	SUM 10 - 150
2 r3	SUM 10 - 150
2 r2	SUM 10 - 175
2 r1	SUM 10 (12) - 200
2	SUM 10 (12) - 250
3 r2	SUM 12 - 300
3 r1	SUM 12 - 350
3	SUM 12 - 400

Correcciones de Eficiencia	
Número de Pasos	Cambio de Eficiencia
1 r2	- 4 Puntos
1 r1	- 3 Puntos
1	- 2 Puntos
2 r3	- 4 Puntos
2 r2	- 3 Puntos
2 r1	- 2 Puntos
2	- 1 Punto
3 r2	- 2 Puntos
3r1	- 1 Punto

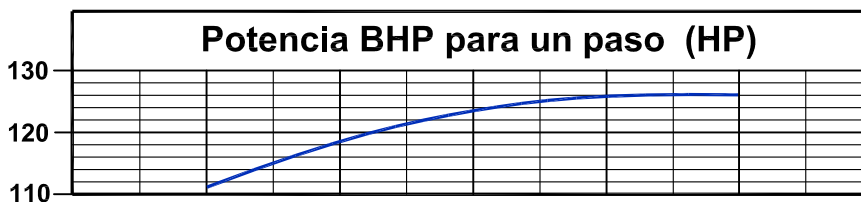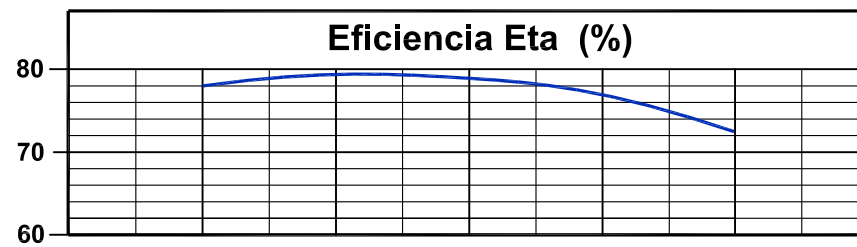

Observaciones:
 Las bombas pueden operar en cualquier punto de las curvas.
 Máxima temperatura del agua 30°C.
 De 30°C - 40°C seleccionar motor de mayor potencia.

Modelo: BA 12-120
 60 ciclos, 2 polos