






BOMBAS CENTRÍFUGAS ALEMANAS, S.A. DE C.V.

Laboratorio acreditado por ema para los ensayos indicados en el escrito con número de acreditación N° MM-183-034/12. Acreditación a partir de 2012-04-19.

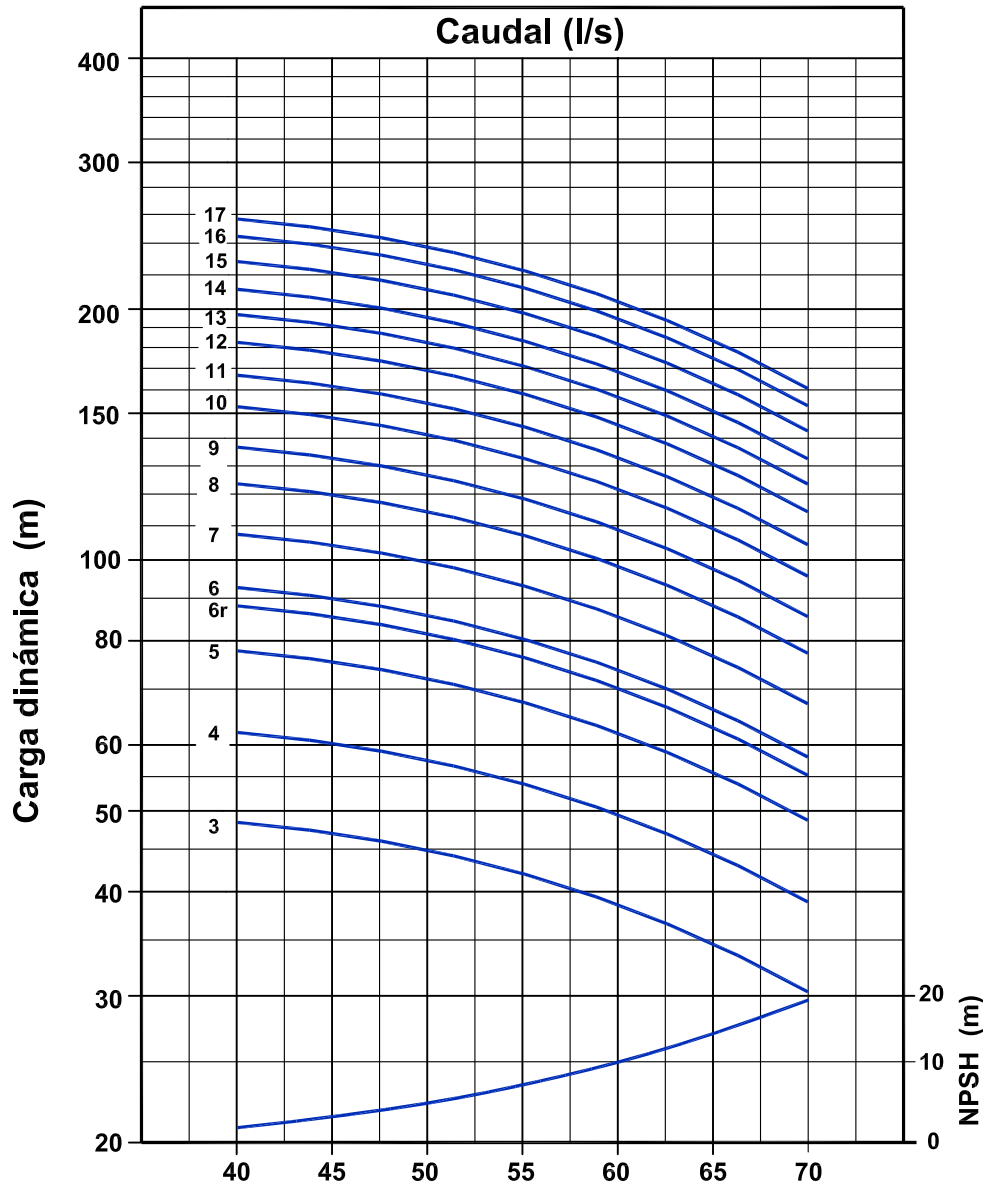

Combinaciones	
Bomba	Motor
N° De Pasos	Motor acoplado Diámetro - HP
3	SUM 12 - 115-4
4	SUM 12 - 115-4
5	SUM 12 - 115-4
6r	SUM 12 - 115-4
7	SUM 12 - 115-4
8	SUM 12 - 150-4
9	SUM 12 - 150-4
10	SUM 12 - 150-4
11	SUM 12 - 170-4
12	SUM 12 - 190-4
13	SUM 12 - 230-4
14	SUM 12 - 230-4
15	SUM 12 - 230-4
16	SUM 12 - 250-4
17	SUM 12 - 250-4

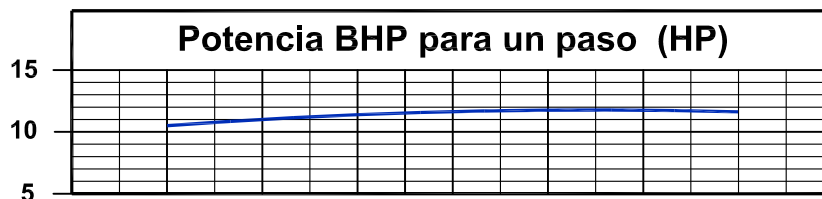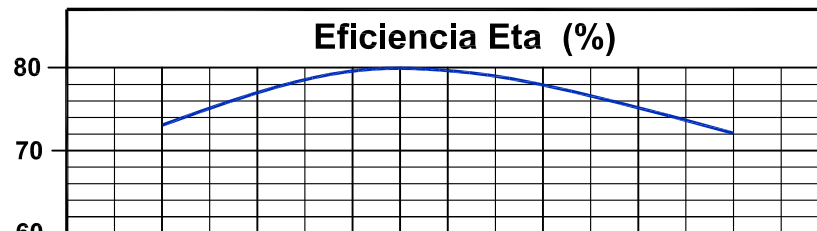

Observaciones:

Las bombas pueden operar en cualquier punto de las curvas.

Máxima temperatura del agua 30°C.
De 30°C - 40°C seleccionar motor de mayor potencia.

Modelo: BA 12-140

60 ciclos, 4 polos