






BOMBAS CENTRÍFUGAS ALEMANAS, S.A. DE C.V.

Laboratorio acreditado por ema para los ensayos indicados en el escrito con número de acreditación N° MM-183-034/12. Acreditación a partir de 2012-04-19.

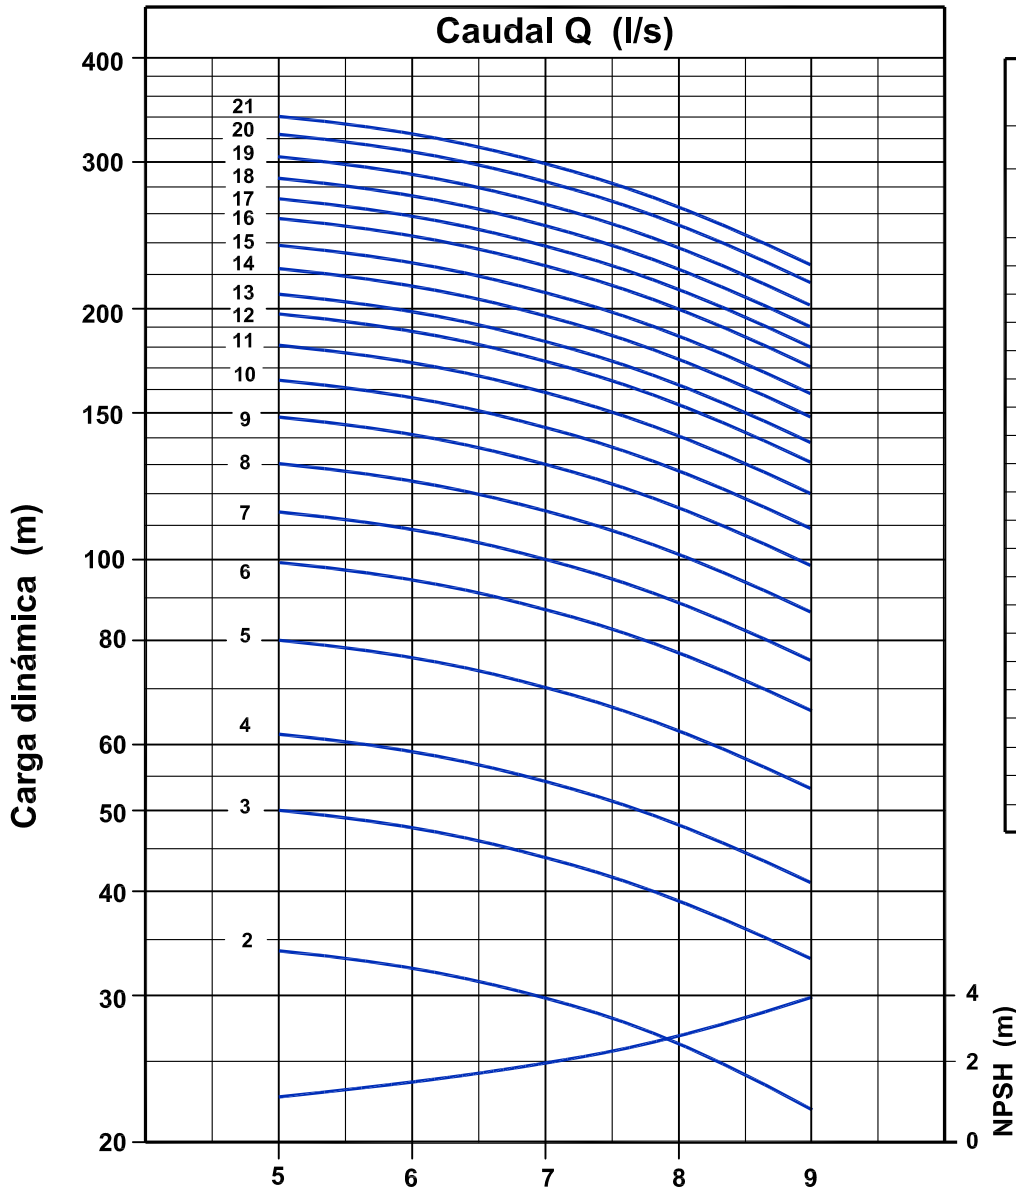

Combinaciones	
Bomba	Motor
N° De Pasos	Motor acoplado
	Diametro - HP
1	SUM 06 - 004
2	SUM 06 - 004
3	SUM 06 - 007
4	SUM 06 - 010
5	SUM 06 - 010
6	SUM 06 - 015
7	SUM 06 - 015
8	SUM 06 - 020
9	SUM 06 - 020
10	SUM 06 - 020
11	SUM 06 - 025
12	SUM 06 - 025
13	SUM 06 - 030
14	SUM 06 - 030
15	SUM 06 - 030
16	SUM 06 - 030
17	SUM 06 - 040
18	SUM 06 - 040
19	SUM 06 - 040
20	SUM 06 - 040
21	SUM 06 - 040

Correcciones de Eficiencia	
Número de Pasos	Cambio de Eficiencia
1	- 5 Puntos
2	- 4 Puntos
3	- 3 Puntos
4	- 2 Puntos
5	- 1 Punto

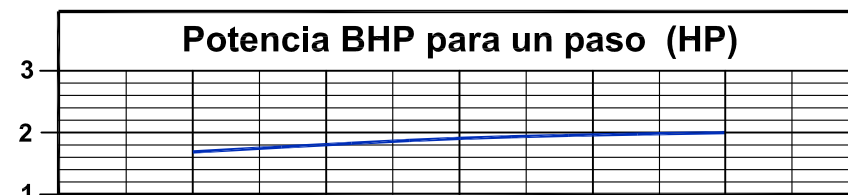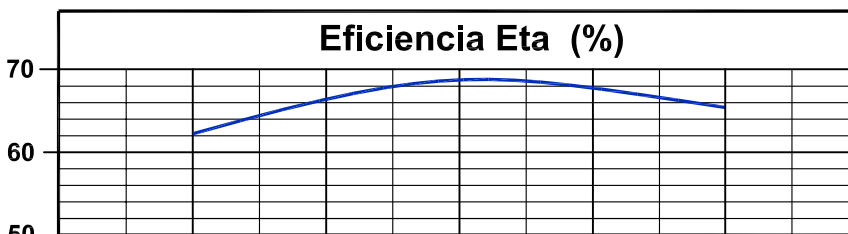

Observaciones:
 Las bombas pueden operar en cualquier punto de las curvas.
 Máxima temperatura del agua 30°C.
 De 30°C - 40°C seleccionar motor de mayor potencia.

Modelo: BR 06-009
 60 ciclos, 2 polos